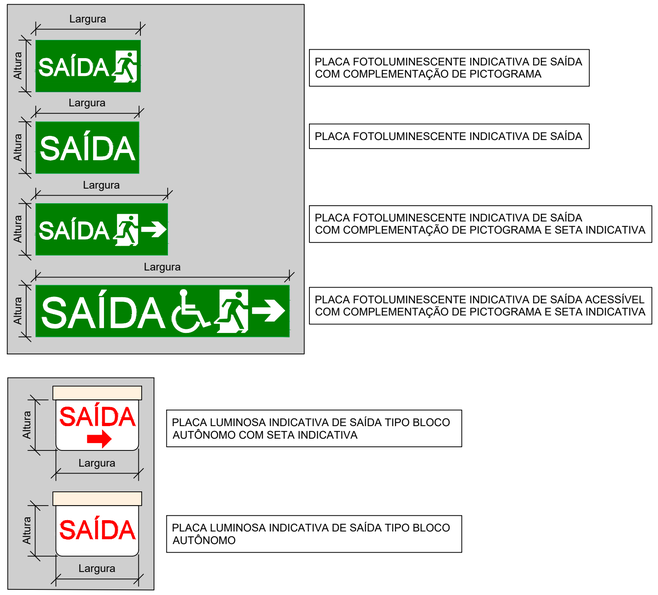


PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PICTOGRAMA

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PICTOGRAMA E SETA INDICATIVA


PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA ACESSÍVEL COM COMPLEMENTAÇÃO DE PICTOGRAMA E SETA INDICATIVA

PLACA LUMINOSA INDICATIVA DE SAÍDA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM SETA INDICATIVA

PLACA LUMINOSA INDICATIVA DE SAÍDA TIPO BLOCO AUTÔNOMO

DETALHE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM PLACAS EXEMPLOS


Sem escala

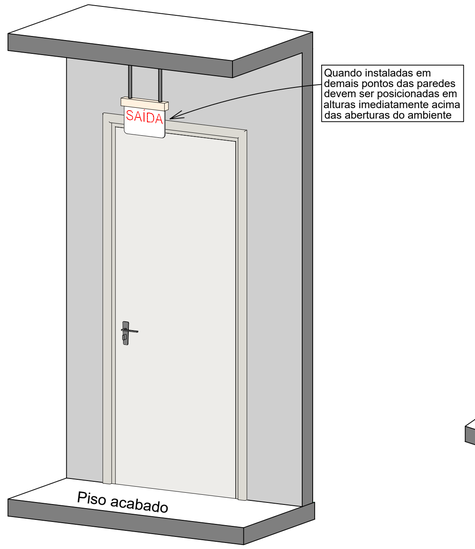

Quando instaladas em demais pontos das paredes devem ser posicionadas em alturas imediatamente acima das aberturas do ambiente

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FIXAÇÃO NO TETO

Sem escala

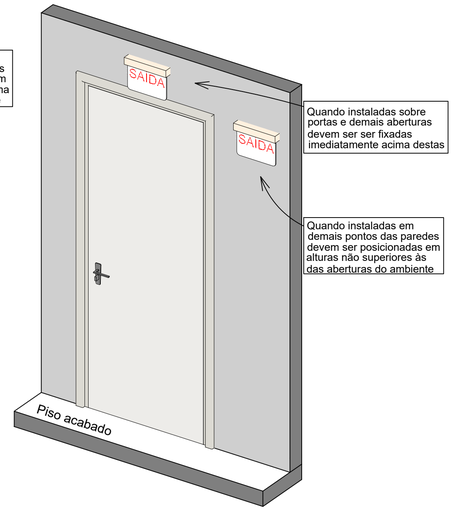


Quando instaladas sobre portas e demais aberturas devem ser fixadas imediatamente acima destas

Quando instaladas em demais pontos das paredes devem ser posicionadas em alturas não superiores às das aberturas do ambiente

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FIXAÇÃO EM PAREDE

Sem escala

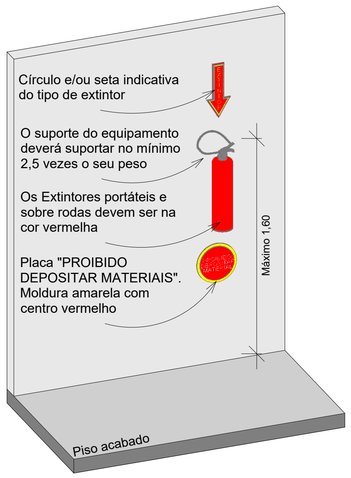

DETALHE EXTINTOR DE PAREDE COM SINALIZAÇÃO

Sem escala

Bordas e letras em amarelo

Fundo vermelho

Placa indicativa dos extintores em acrílico, fixadas sobre estes

Indicação do tipo de agente extintor na placa

EXTINTOR - DETALHE DA SINALIZAÇÃO SETA INDICATIVA

Sem escala



Bordas amarelas

Fundo vermelho


Inscrição "Proibido depositar material(is)"

Placa em acrílico instalada logo abaixo dos hidrantes e extintores


EXTINTOR - DETALHE DA SINALIZAÇÃO PLACA DE PROIBIÇÃO

Sem escala

Luminária autônoma 30 LEDs	
Tipo de Lâmpada	LED
Temperatura de Cor	6000 K - 7000 K
Vida Útil da bateria	500 recargas
Tensão	Bivolt automática 110~220V
Fluxo luminoso	80 lúmens
Área de cobertura	25m²
Grau de proteção	IP20
Autonomia	2,0 horas
Consumo de energia	13,2W (220V)



Luminária de emergência autônoma 60 LEDs	
Tipo de Lâmpada	LED
Temperatura de Cor	6000 K - 7000 K
Potência do LED	4,2W
Alimentação	Bivolt automático 110~220V
Fluxo luminoso	200 lúmens
Área de cobertura	50m²
Grau de proteção	IP20
Autonomia	3,0 horas



DETALHE EXEMPLOS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

Sem escala

Quando instaladas sobre portas e demais aberturas devem ser ser fixadas imediatamente acima destas

Quando instaladas em demais pontos das paredes devem ser posicionadas em alturas não superiores às das aberturas do ambiente

DETALHE EXEMPLO FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

Sem escala

DETALHE SINALIZAÇÃO ALERTA QUADRO ELÉTRICO

Sem escala

NOTAS

NOTAS SOBRE PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Para uso de placa fotoluminescente:
- Conter a mensagem "SAÍDA"
- Possuir seta direcional junto a mensagem em caso de mudança de direção
- Possuir fundo verde e letras e símbolos na cor branca do tipo fotoluminescente

Para uso de placa luminosa:
- Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acúmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizações de saída devem utilizar placa luminosa
- Conter a mensagem "SAÍDA"
- Possuir seta direcional junto a mensagem em caso de mudança de direção
- Ser de acrílico ou material similar
- Possuir fundo branco leitoso e letras e símbolos na cor vermelha ou verde ou possuir fundo vermelho ou verde e letras e símbolos na cor branca

Tamanho mínimo = 25x16cm

NOTAS SOBRE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES
- Para a sinalização de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com bordas em amarelo, contendo a inscrição "EXTINTOR".
- É proibido depositar material abaixo ou acima dos extintores, cabendo a sinalização de proibição

NOTAS SOBRE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- Verificar recomendações de instalação, uso e manutenção do fabricante
- Material recomendado tipo plástico ABS antichamas

Rev 00	Emissão inicial - Projeto Executivo	JK	set/2022
Nº	Registro de Modificações	Visto	Data

Cliente: ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

Obra: Reforma & Ampliação - UBS Mauro João Jacques

Endereço: Rua Manoel Machado, 197. Vila Nova

Projeto: Projeto Preventivo de Incêndio

Data: setembro/2022

Escala: Indicada

Conteúdo: Detalhes dos Sistemas

Desenho: JK

Coordenação: SGG

Prancha: PI 04/04

Elaboração: Aliança Arquitetura Urbana & Engenharia

Responsáveis Técnicos:
Sérgio Guilherme Gollnick, Arquiteto & Urbanista, CAU A8387-7
Dayvi Nass dos Santos, Engenheiro Civil, CREA/SC 105533-3
Marcos Roberto Stramari, Engenheiro Civil, CREA/SC 76439-2
João Luiz de Figueiredo Junior, Arquiteto & Urbanista, CAU A101150-2

MARCOS ROBERTO STRAMARI:03018554981 Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO STRAMARI:03018554981 Dados: 2022.10.26 11:25:47 -03'00'

A1 - 594 X 841